


Victaulic® FireLock™ Serie FL-SR/ST Stehende, hängende und zurückgesetzt hängende Lagersprinkler mit Standard-Ansprechverhalten K11.2 (16,2)



1.0 PRODUKTBESCHREIBUNG

LAGERSPRINKLER MIT STANDARD-ANSPRECHVERHALTEN		
SIN	V3403	V3407
ART DES SPRINKLERS	CMDA	CMDA
SPRINKLER-ANSPRECHVERHALTEN	SR	SR
AUSRICHTUNG	Stehend	Hängend
K-FAKTOR ¹	11.2 US/16,1 S.I.	11.2 US/16,1 S.I.
ANSCHLUSS	¾" NPT/20 mm BSPT/IGS	¾" NPT/20 mm BSPT/IGS
MAX. BETRIEBSDRUCK	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)
GLOBE-ÄQUIVALENT	GL1167	GL1160

ERHÄLTICHE SCHUTZVORRICHTUNGEN/ABSCHIRMUNGEN	
SPRINKLER	V34/V36-Abfangscheibe
STEHEND	■
HÄNGEND	■

VERFÜGBARE SCHLÜSSEL			
SPRINKLER	V34 zurückgesetzt	V34 Gabelschlüssel	⅜"-Sechskant-Bit (V9)
STEHEND		■	■
HÄNGEND	■	■	■

Vom Werk durchgeführte hydrostatische Prüfung: 100 % bei 500 psi/3447 kPa/34 bar

Mind.- Betriebsdruck: UL/FM: 7 psi/48 kPa/0,5 bar

Auslösetemperaturen: Siehe Tabellen in Abschnitt 2.0

¹ Für den K-Faktor die SI-Einheiten mit 10,0 multiplizieren, wenn der Druck in Bar gemessen wird.

BEZIEHEN SIE SICH HINSICHTLICH DER INSTALLATION UND WARTUNG VON PRODUKTEN SOWIE DES SUPPORTS IMMER AUF DIE ANMERKUNGEN AM ENDE DIESES DOKUMENTS.



2.0 ZERTIFIZIERUNGEN/ZULASSUNGEN



SIN	V3403	V3407
Nomineller K-Faktor, US	11,2	
Nomineller K-Faktor, S.I. ²	16,1	
Installationsart	Stehend	Hängend
Abdeckung	–	Bündig
Auslösetemperaturen gemäß Zulassungen		
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C
FM/CNBOP NUR ½"-ANPASSUNGSABDECKUNG	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C

² Für den K-Faktor die SI-Einheiten mit 10,0 multiplizieren, wenn der Druck in Bar gemessen wird.

HINWEIS

- Zu den aktuellsten Zertifizierungsinformationen siehe die Einträge auf der Website der jeweiligen Behörde.

3.0 SPEZIFIKATIONEN – MATERIAL

Sprühteller: Bronze

Nenndurchmesser der Ampulle: 5,0 mm

Kompressionsschraube: Bronze

Dichtkappe: Bronze

Federdichtung: PTFE-beschichtete Beryllium-Nickel-Legierung

Rahmen: Messing

Sicherungsfeder: Edelstahl

Kupplung: siehe Victaulic [Datenblatt 10.65](#)

Montageschlüssel: Gusseisen

Sprinklerrahmenausführungen:

- Klares Messing
- Verchromt
- Weißer Polyester, lackiert^{3, 4}
- Mattschwarzer Polyester, lackiert^{3, 4}
- Speziell lackierter Polyester^{3, 4}
- VC-250⁵

³ Nicht erhältlich für mittlere Stufe hängend.


⁴ UL-Zulassung für Korrosionsbeständigkeit.

⁵ UL- und FM-Zulassung für Korrosionsbeständigkeit.


HINWEIS

- Für Schränke und anderes Zubehör siehe separates Datenblatt.


4.0 ABMESSUNGEN

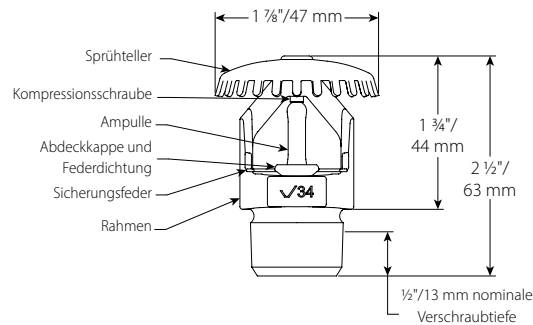


Gewinde
V3403

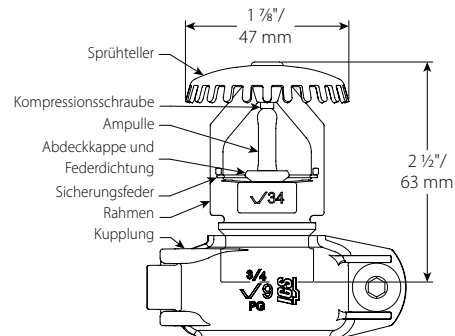

Nutm
V3403

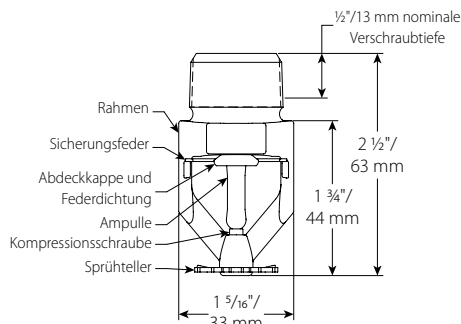

Gewinde
V3407

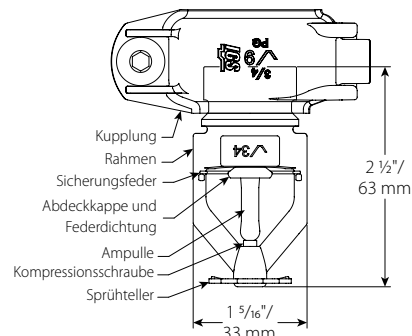

Nutm
V3407

5.0 LEISTUNG

Sprinklersysteme müssen gemäß NFPA, FM-Datenblättern und geltenden lokalen Normen konzipiert und installiert werden.

MATERIALAUSWAHL UND PLANUNGSKRITERIEN – ÜBERSICHT		
Lagerungsart	NFPA	FM
Offener Rahmen (d. h. keine soliden Regale), Einzel-, Doppel-, Mehrfachreihe oder Aufbewahrung auf ortsveränderlichem Regal von Kunststoffen der Klasse I–IV und der Gruppe A oder B	NFPA 13	Datenblatt 2-0
Lagerung von soliden Stapeln oder Paletten der Klasse I–IV und Kunststoffe der Gruppe A oder B	NFPA 13	Datenblatt 2-0
Leerpalettenlagerung	NFPA 13	Datenblatt 8-24
Gummireifenlagerung	NFPA 13	Datenblatt 8-3
Papierrollenlagerung (siehe Norm)	NFPA 13	Datenblatt 8-21
Lagerung brennbarer Flüssigkeiten (siehe Norm)	NFPA 30	Datenblatt 7-29
Lagerung von Aerosolen (siehe Norm)	NFPA 30B	Datenblatt 7-31
Fahrzeugkomponenten in ortsveränderlichen Regalen (nur Steuermodus, siehe Norm)	Siehe NFPA 13	k. A.

6.0 ANMERKUNGEN

⚠ ACHTUNG



- Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie mit der Installation von Victaulic Produkten beginnen.
- Vergewissern Sie sich unmittelbar vor Installation, Ausbau, Einstellung oder Wartung von Victaulic Produkten immer, dass das Rohrleitungssystem vollständig drucklos gemacht und entleert wurde.
- Tragen Sie Schutzbrille, Schutzhelm und Sicherheitsschuhe.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu tödlichen oder schweren Verletzungen und Sachschäden kommen.

- Diese Produkte dürfen nur in Brandschutzsystemen eingesetzt werden, die entsprechend den derzeit geltenden Normen der National Fire Protection Association (NFPA) oder gleichwertigen Normen und in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Gebäude- und Brandschutzvorschriften ausgelegt und installiert werden. Diese Normen und Vorschriften enthalten wichtige Informationen zum Schutz der Systeme vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, Korrosion, mechanischer Beschädigung usw.
- Der Monteur muss die Verwendung dieses Produkts verstehen und wissen, warum es für die spezifische Anwendung spezifiziert wurde.
- Der Monteur muss die branchenüblichen Sicherheitsnormen und die möglichen Folgen einer unsachgemäßen Montage des Produkts verstehen.
- Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners sicherzustellen, dass die Materialien für das im Rohrleitungssystem und in der externen Umgebung zur Verwendung vorgesehene flüssige Medium geeignet sind.
- Die Auswirkungen der chemischen Zusammensetzung, des pH-Werts, der Betriebstemperatur, des Chlorid- und des Sauerstoffgehalts sowie der Durchflussmenge auf die Materialien müssen vom Materialplaner evaluiert werden, um sicherzustellen, dass die Lebensdauer des Systems für die beabsichtigte Anwendung akzeptabel ist.

Wenn die Montageanforderungen und die maßgeblichen örtlichen und nationalen Vorschriften und Normen nicht beachtet werden, kann dadurch die Integrität des Systems beeinträchtigt oder ein Ausfall des Systems verursacht werden, wodurch es zu tödlichen oder schweren Verletzungen und Sachschäden kommen kann.

7.0 REFERENZMATERIALIEN

Nenntemperaturen: Alle Glasampullen sind für Auslösetemperaturen von $-67^{\circ}\text{F}/-55^{\circ}\text{C}$ zugelassen.

[1-40: Automatische Victaulic® FireLock™ Sprinkler/Installations- und Wartungsanleitung](#)

[I-V9: Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinklerkupplung Typ V9/Montageanleitung](#)

Verantwortlichkeit des Benutzers für die Auswahl und Eignung von Produkten

Jeder Benutzer trägt die letztendliche Verantwortung zur Bestimmung der Eignung von Victaulic Produkten für die jeweilige Endanwendung. Diese Entscheidung muss gemäß den in der Branche geltenden Normen und den Projektspezifikationen sowie der Leistungsbeschreibung, der Wartungsanleitung und den Sicherheitshinweisen sowie allen Warnhinweisen und Montageanweisungen von Victaulic getroffen werden. Keiner der Inhalte dieses oder eines anderen Dokuments, noch mündlich erteilte Empfehlungen, Beratungen oder Meinungen eines Mitarbeiters von Victaulic ändern, ersetzen oder machen die Bestimmungen der Standardverkaufsbedingungen, der Garantie, der Montageanleitung oder dieses Haftungsausschlusses der Firma Victaulic ungültig.

Montage

Beziehen Sie sich immer auf das [Victaulic Montagehandbuch](#) oder die Montageanleitung für das jeweilige Produkt und befolgen Sie alle dort enthaltenen Anweisungen. Mit jeder Lieferung von Victaulic Produkten werden Handbücher mitgeliefert, die vollständige Installations- und Montagedaten enthalten und im PDF-Format auf unserer Website unter [victaulic.com](#) verfügbar sind.

Garantie

Konsultieren Sie den Garantieabschnitt in der aktuellen Preisliste oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Victaulic.

Rechte des geistigen Eigentums

Keine Aussage zur Verwendung eines Materials, Produkts, einer Dienstleistung oder eines Designs ist als Erteilung einer Lizenz im Rahmen eines Patents oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts von Victaulic oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder als Empfehlung für die Verwendung eines solchen Materials, Produkts, einer Dienstleistung oder eines Designs bei der Verletzung eines Patents oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts gedacht oder sollte so ausgelegt werden. Die Begriffe „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ beziehen sich auf Design- oder Gebrauchsmuster oder Patentanmeldungen für Artikel und/oder Methoden der Verwendung in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Victaulic und alle anderen Victaulic-Marken sind Marken oder eingetragene Marken der Firma Victaulic und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Hinweis

Alle Produkte mit Victaulic Marke werden von Victaulic oder gemäß den Spezifikationen von Victaulic gefertigt. Alle Produkte dürfen nur gemäß der maßgeblichen Victaulic Montageanleitung installiert werden. Victaulic behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Designs und Standardausstattungen ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dass dadurch Verpflichtungen entstehen.